

// = KAAPELOINTI LAITETOIMITUS (SISÄINEN)
 / = KAAPELOINTI SÄHKÖURAKOITSIJA (SU)

- 1) = LAITETOIMITUKSESSA, SISÄLTÄÄ KAAPELIN. IU ASENTAA KOJEPAKETIN ULKOPUOLELLE
 2) = LAITETOIMITUKSESSA, SU ASENTAA KAAPELIN. IU/PU ASENTAA KOJEPAKETIN ULKOPUOLELLE
 3) = KOJEPAKETIN ULKOPUOLELLA. PU/HA; PU/AS; KAAPELI SU
 4) = IV-HÄTÄPYSÄYTYYS KIINTEISTÖN RAU-JÄRJESTELMÄSTÄ. JOS EI OLE NIIN PAINIKE (SU); KTS. D2/3.1.5
 5) = KOJEPAKETISSA. PU/AS KAAPELI/KYTKENTÄ SU

LAITELUETTELO/HANKINTARAJAT LEHDellä 3

SUUNN. NN		PIIRI. NN		RAKENNUSKOHDE KATUOSOITE KUNTA	ENVISTAR_K_VP_STB06 SÄÄTÖKAAVIO	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS		
PVM. PV.KK.VVVV						LVI	XXXXX	XX18
ALLEKIRJOITUS						LEHTI 1	LEHDISTÄ 4	TILAAJAN N:O

NIM. PÄIVÄYS
TUNN. LUKUM. MUUTOS

TOIMINTASELOSTUS

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN TEHTÄVÄ

Koneen tehtävänä on hoitaa tilan ilmanvaihto

KÄYTTÖ

Säätimen aikaohjelma ohjaa kojeen käyntiä määritellyllä teholla (ilmamääräsäätö).

Käynnistettäessä kone avataan ensin tulo- ja poistoilmapielit FG1 ja FG2 sekä asetetun viiveen jälkeen käynnistetään poistoilmapiuhallin PF1 ja LTO-kuutio (FG3) täydelle LTO-käytölle asetelluksi ajaksi. Asetellun ajan jälkeen käynnistetään tuloilmapiuhallin TF1 ja säädin alkaa ohjaamaan koneen käyntiä.

Kone ei voi käydä, mikäli jäätymissuojatoiminto tai palovaaratoiminto on lauennut tai IV-hätäseistoiminto on aktiivinen.

Poistoilmapiuhaltimen PF1 käynti on lukittu ohjelmallisesti tuloilmapiuhaltimen TF1 käyntiin.

Ulkopuolinen palohälytystieto pysäyttää koneen.

ILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ

Tulo- ja poistoilman ilmamäärä (PE1 ja PE2) pidetään asetusarvossaan. Säätö ohjaa puhaltimien TF1 ja PF1 kierroslukua.

LÄMPÖTILASÄÄDÖN TOIMINTA

Kone käynnissä jäähdytyskautena:

- Poistoilman lämpötila TE6 pidetään asetusarvossaan. Säätö ohjaa sarjassa LTO:n tehoa FG3 ja lämmitysventtiiliä TV1 kuvan 1 esittämällä tavalla.

Kone käynnissä lämmityskautena:

- Tuloilman lämpötila TE4 pidetään asetusarvossaan. Säätö ohjaa sarjassa LTO:n tehoa FG3 ja lämmitysventtiiliä TV1 kuvan 1 esittämällä tavalla.


Koneen seistessä:

- Jäätymisvaaran ehkäisemiseksi patterin paluuveden lämpötila pidetään halutussa arvossa.

ENERGIAVAHTI

- Lämmöntalteenoton energia, teho ja hyötysuhde näkyvät käsikäyttöpaneelissa
- Puhaltimien käyttämä energia ja teho sekä SFP- luku näkyvät käsikäyttöpaneelissa
- Ilmamäärämittaus on tiheyskorjattu
- Jäikilämmittimen tuoma energia ja teho lasketaan ja näytetään sekä mahdollisesta venttiilin läpivirtausvuodosta annetaan hälytys

KUVA 1

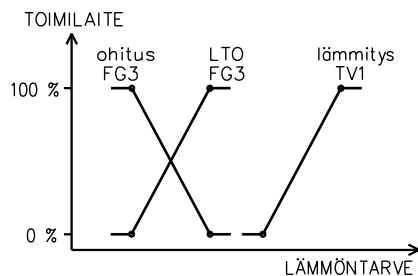

SUUNN.	PIIRT.
NN	NN
PVM.	PV.KK.VVVV
ALLEKIRJOITUS	

RAKENNUSKOHDE
KATUOSOITE
KUNTA

ENVISTAR_K_VP_STB06
SÄÄTÖKAAVIO

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS		
LVI	XXXXX	XX18
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O
2	4	

PÄIVÄYS
NIM.

TUNN. LUKUM. MUUTOS

MODBUS-REKISTERIT

Siemens Climatix v3.14 Modbus address

Status

	3x0001/bit6	0 winter, 1 summer
	3x0017	Actual operating mode
	3x0018	Actual fan step
	3x0019	Manual operation (step)
FG1	3x0025	Outside air damper command ON-OFF
FG2	3x0026	Extract air damper command
TF1	3x0029	Supply fan output signal
PF1	3x0031	Exhaust fan output signal
SC3/TV3/FG3	3x0036	Heat recovery output signal
TV1	3x0040	Heating output signal
P1	3x0041	Heating pump command
TE1	3x0072	Outside air temperature
TE4	3x0073	Supply air temperature
TE8	3x0074	Heating frost temperature
TE6	3x0076	Exhaust air temperature
TE7	3x0077	Extract air temperature
TE3	3x0078	Heat recovery supply air temp
ME1	3x0090	Room humidity relative (%)
PE1	3x0095	Supply air flow
PE2	3x0096	Exhaust air flow
TE1	3x0106	Actual supply heating setpoint (when use of cascade control)
TE1	3x0107	Actual supply cooling setpoint (when use of cascade control)
PE1; PE3	3x0112	Actual Supply fan setpoint
PE2; PE4	3x0113	Actual exhaust fan setpoint
LTO	3x0117	Heat recovery efficiency
PE5	3x0148	Supply filter pressure
PE6	3x0149	Exhaust filter pressure

Alarms

	1x0001	Alarm class danger A (status)
	1x0002	Alarm class critical A (status)
	1x0003	Alarm class low B (status)
	1x0004	Alarm class warning A (status)
TF1	1x0027	Supply fan alarm
PE1, PE3	1x0029	Supply air flow, Supply air pressure
PF1	1x0030	Exhaust fan alarm
PE2, PE4	1x0032	Exhaust air flow, Exhaust air pressure
P1	1x0045	Heating pump alarm
TE4	1x0057	Supply air temperature
	1x0074	Supply temperature fire alarm
	1x0075	Exhaust temperature fire alarm
TE8	1x0082	Heating frost temperature
PE5	1x0129	Supply filter alarm
PE6	1x0130	Exhaust filter alarm

Setpoints

	4x0005	BMS control/override time switch program (step)
	4x0021	Deadzone (create cooling setpoint, ex. 21°C+2°C=23°C)
	4x0022	Setpoint heating
	4x0032	Supply temp compensation (Exhaust/Supply alternative)
	4x0036	Supply temp cascade (min)
	4x0037	Supply temp cascade (max)
	4x0050	Supply fan setpoint step 1 (low) (% Pa, l/s)
	4x0051	Supply fan setpoint step 2 (normal) (% Pa, l/s)
	4x0052	Supply fan setpoint step 3 (high) (% Pa, l/s)
	4x0054	Exhaust fan setpoint step 1 (low) (% Pa, l/s)
	4x0055	Exhaust fan setpoint step 2 (normal) (% Pa, l/s)
	4x0056	Exhaust fan setpoint step 3 (high) (% Pa, l/s)

Coil Status

	0x0011	Emergency stop input
	0x0015	Fire alarm

Energy Watch

	3x0178	SFP-value
	3x0357	Heat recovery actual rec.power
	3x0359	Heat recovery day (kWh)
	3x0361	Heat recovery month (kWh)
	3x0363	Heat recovery year (MWh)
	3x0365	Heat recovery last year (MWh)
	3x0371	Added heat energy today
	3x0373	Added heat energy today
	3x0375	Added heat energy month
	3x0377	Added heat energy year
	3x0379	Added heat energy last year
	3x0385	Fans actual power
	3x0387	Fans energy added today
	3x0389	Fans energy added month
	3x0391	Fans energy added year
	3x0393	Fans energy added last year

SUUNN. NN		PIIRI. NN		RAKENNUSKOHDE KATUOSOITE KUNTA	ENVISTAR_K_VP_STB06 SÄÄTÖKAAVIO	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS		
PVM. PV, KK, VVVV		ALLEKIRJOITUS				LVI	XXXXX	XX18
						LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O
					4	4		

PÄIVÄYS

NIM.

TUNN. LUKUM. MUUTOS